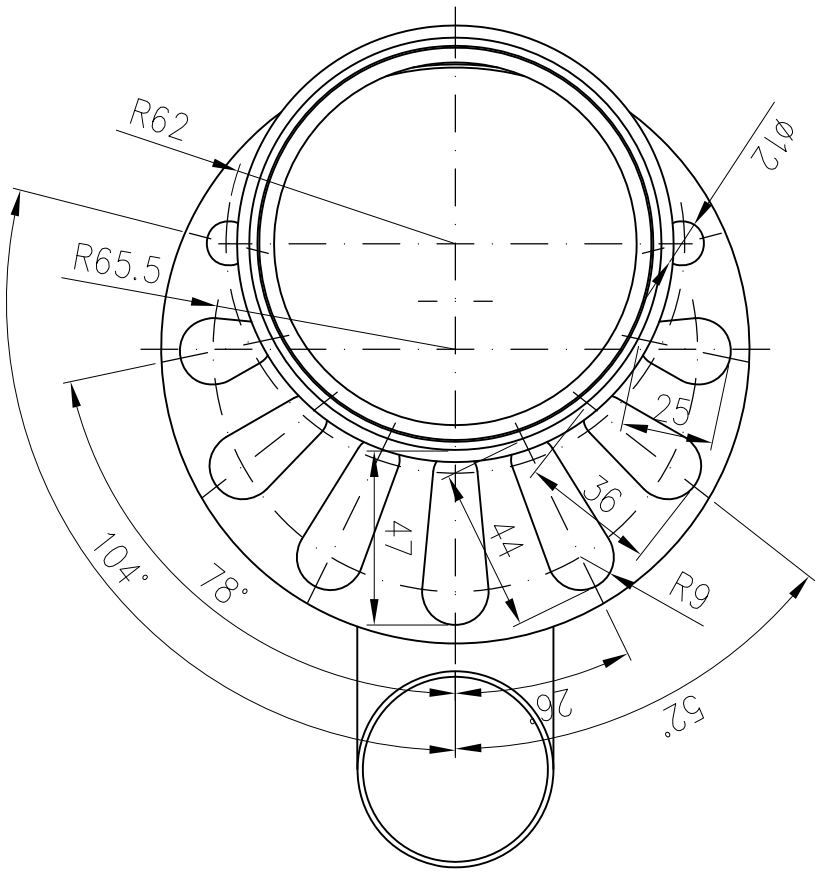


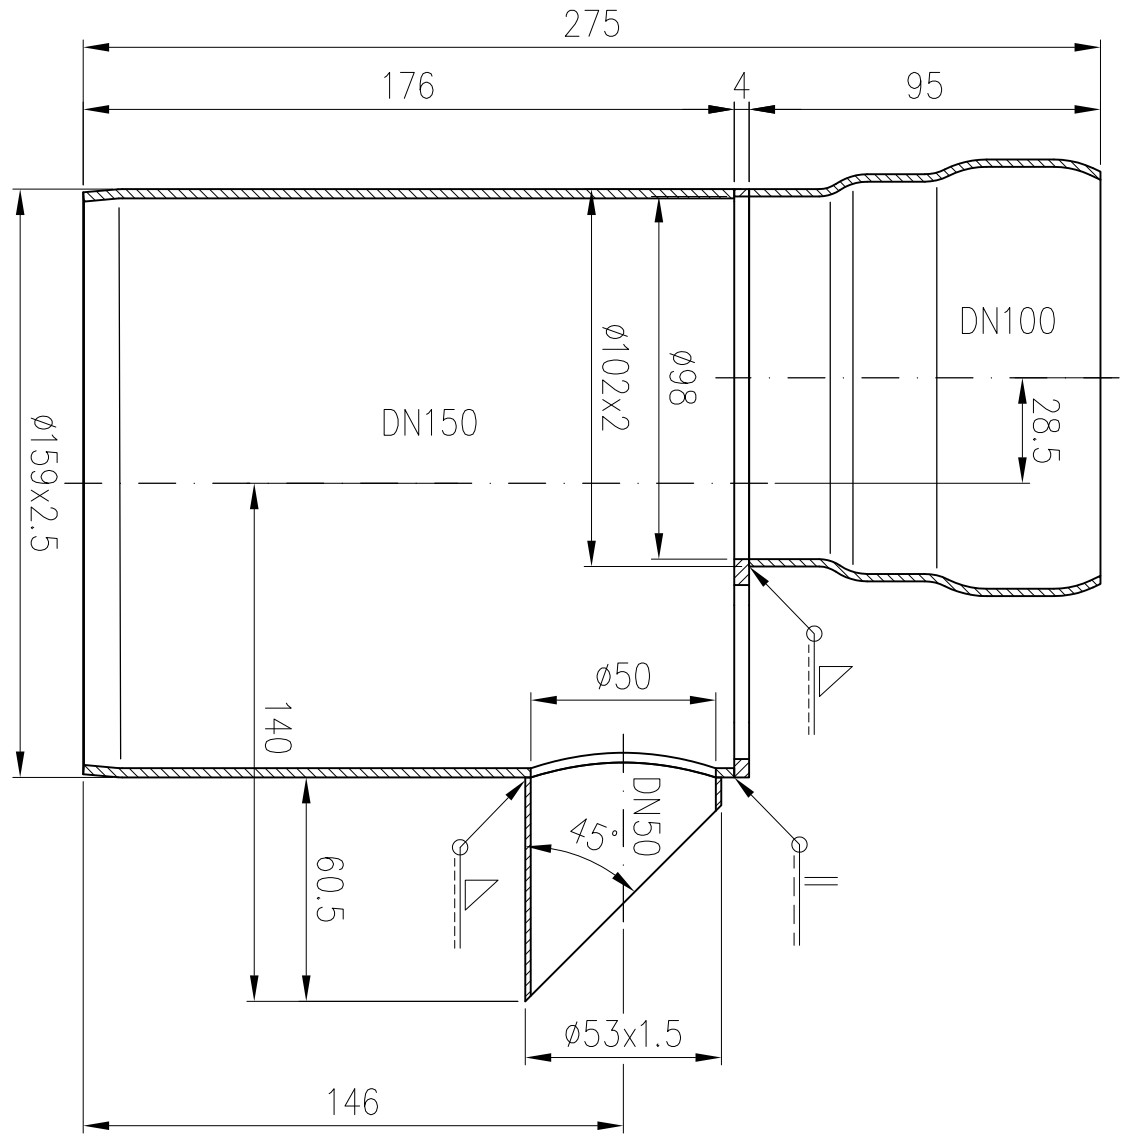


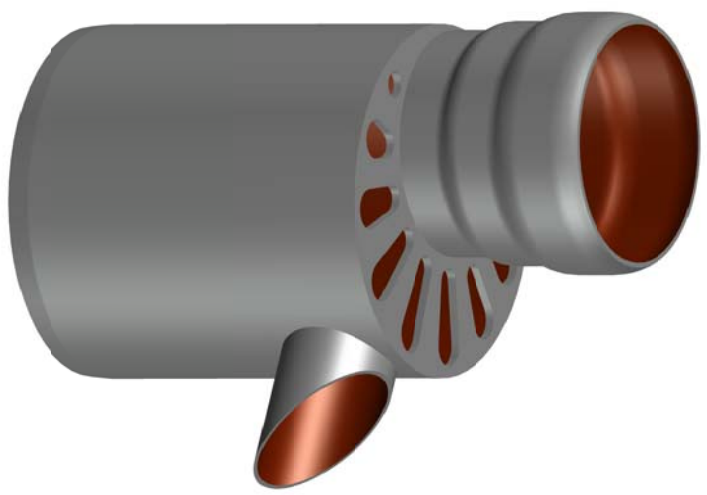

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Werkstoff: E195 EN10305 feuerverzinkt und innen beschichtet | | | |
| | | | | Maßstab 1:2 | | Zul.Abw. DIN EN1123-2 | Benennung Übergangsrohr exzentrisch |
| | | | | | | | Zeichnungs Nr. 00649DF0X |
| | | | | 2018 | Tag | Name | DN100/150 mit Kontrollrohr |
| | | | | Gez. | 12.12. | Koeh | EDV-Art.Nr. 00649.DF0X |
| | | | | Gepr. | 17.12. | He | 00649DF0X.DWG |
| | | | | Norm. | 30.01.19 | Schm | Ersatz für: S903676 |
| | | | | | | | ersetzt durch: |
| Index | Änderung | Tag | Name | LORO® | | | Bauvorhaben |

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Sie darf weder ganz noch teilweise verfielfältigt und nicht an Dritte weitergegeben werden.